



Uwaga:

Wszystkie elementy metalowe na dachu (wywietrzaki, klapy, itp.) podłączyć do instalacji piorunochronnej.

Wszystkie połączenia wykonać jako skręcane.

Jako zwody poziome i pionowe zastosować drut stalowy FeZnØ8. W miejscach "wyższych" (kominy, wywietrzaki, itp.) wykonać antenki z drutu stalowego FeZnØ8 o wysokości 0,7m.

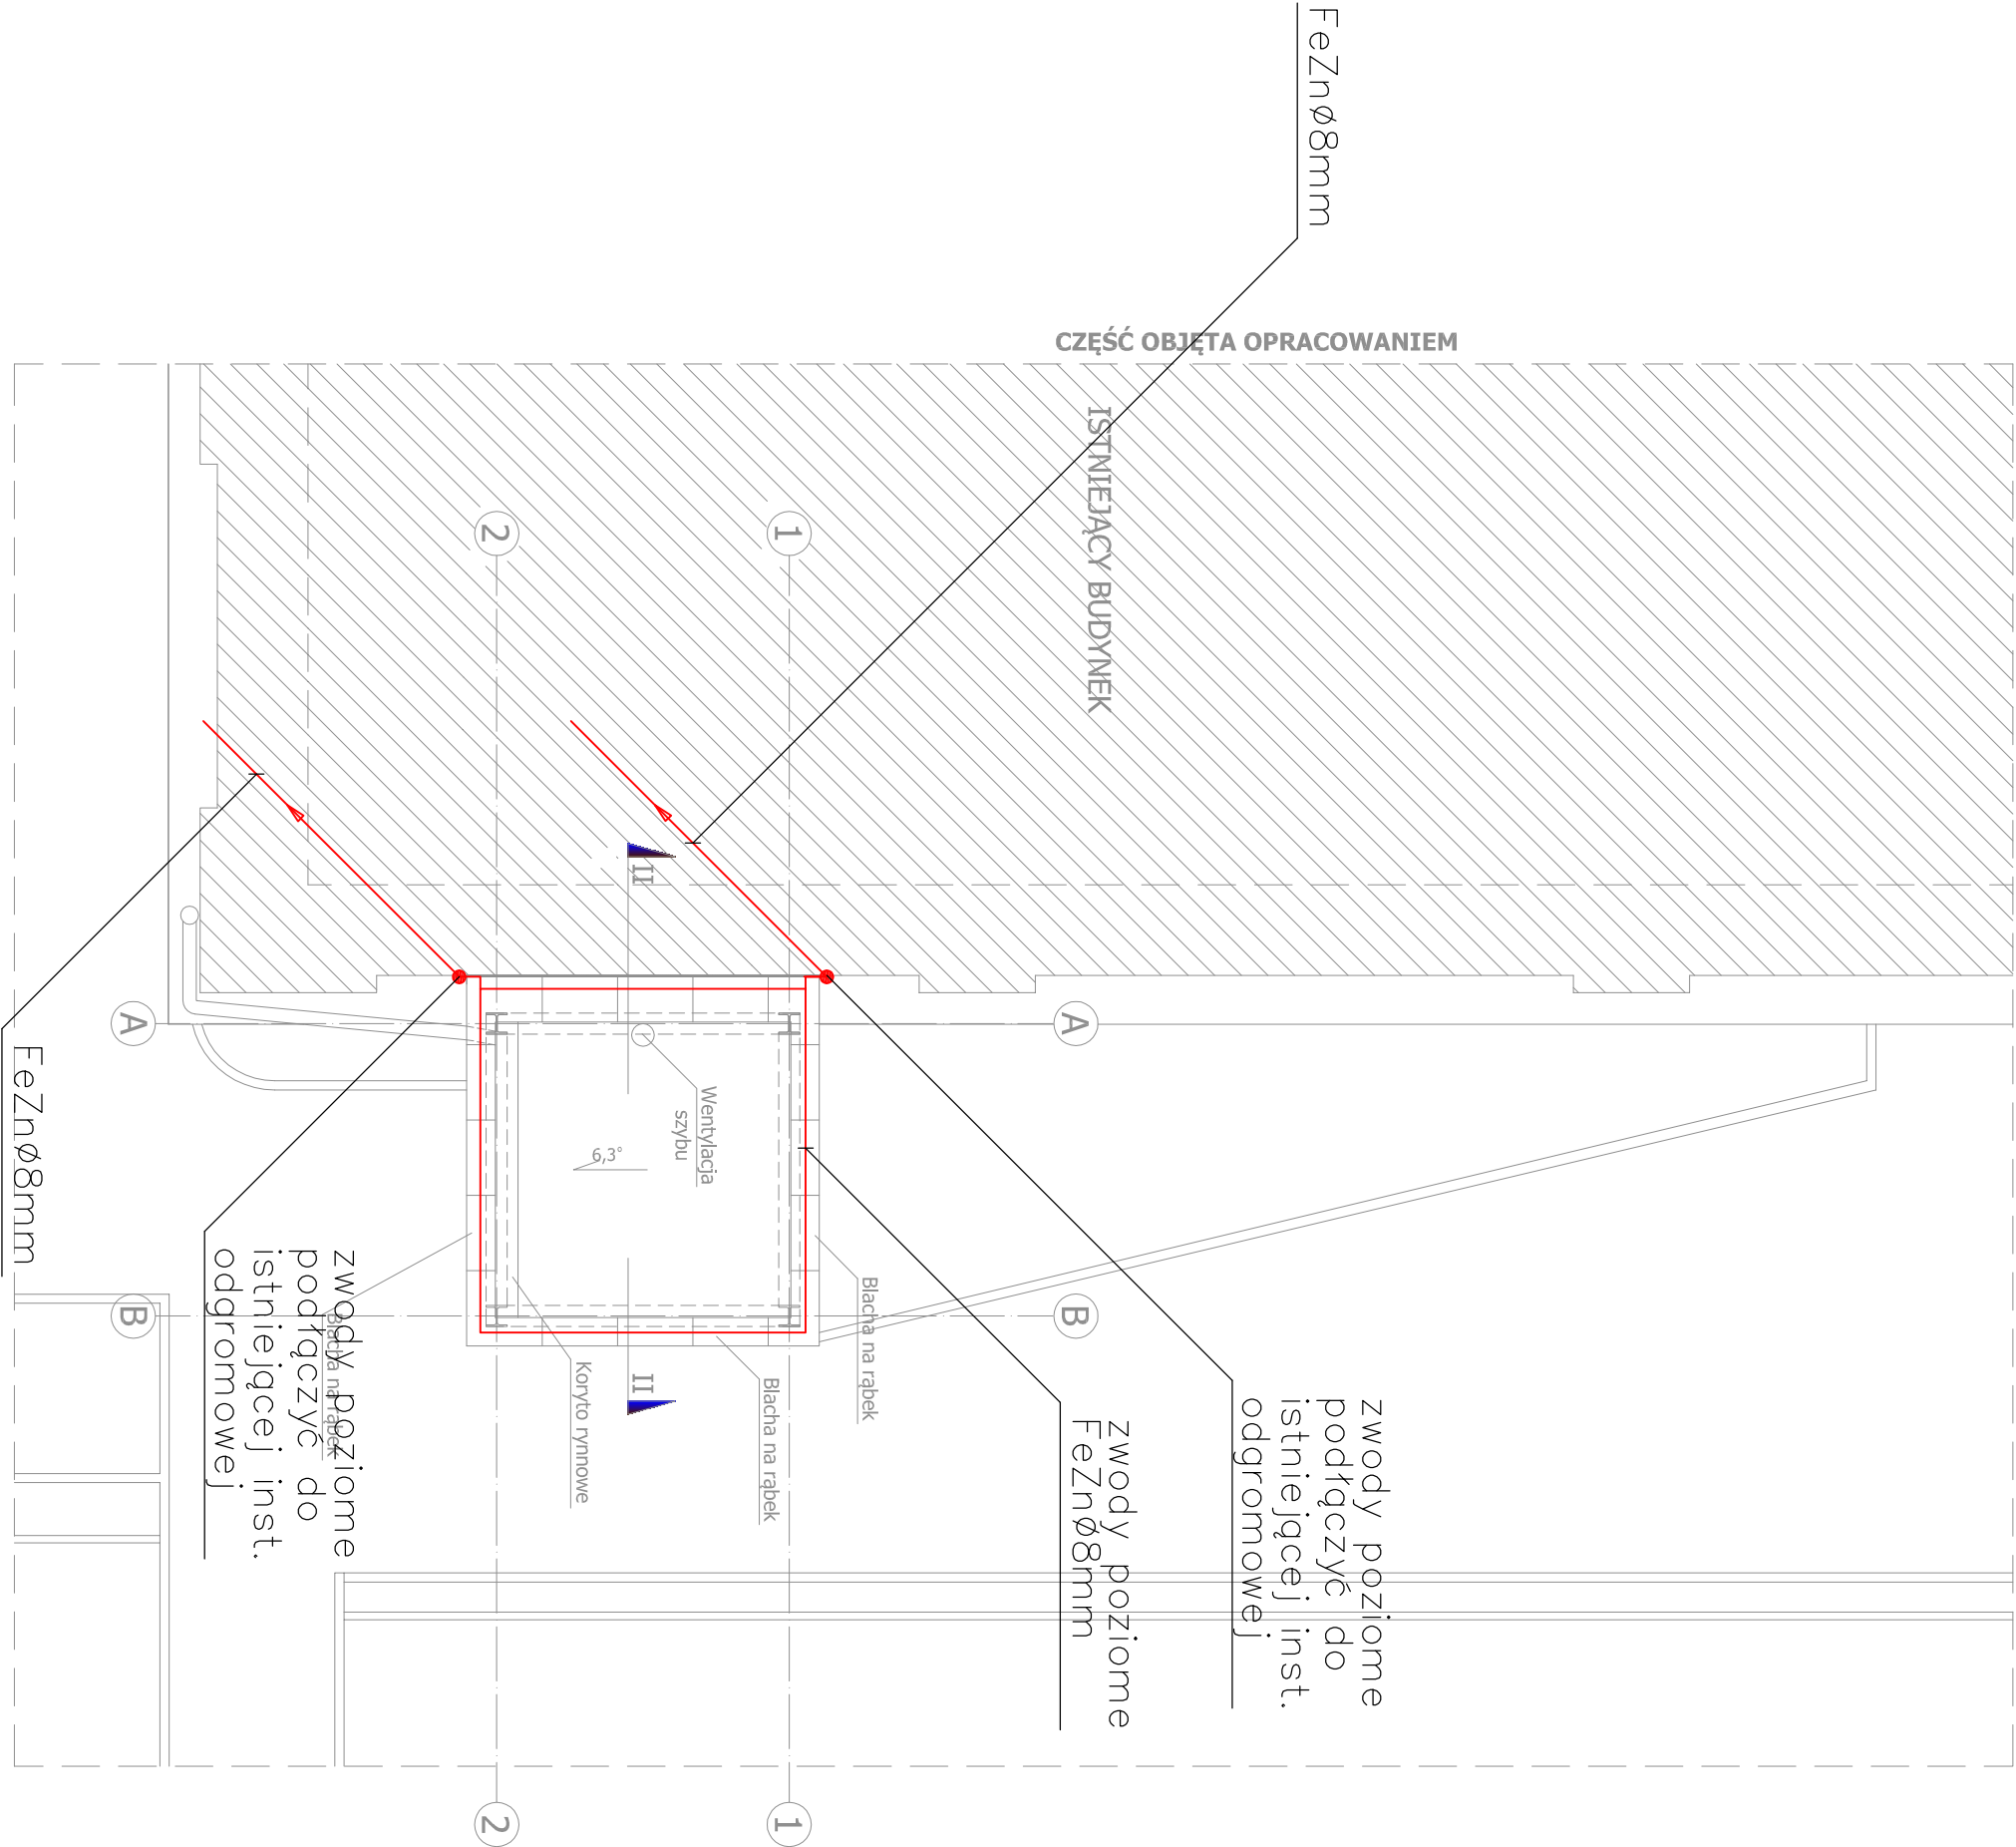

<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div> <div></div> <div>POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.o. 00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50, tel. 510 615 610</div>			
TEMAT: ROZBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻYRARDOWIE O ZEWNĘTRZNY SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
INWESTOR: POWIAT ŻYRARDOWSKI 96-300 ŻYRARDÓW, UL. LIMANOWSKIEGO 45			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	NR UPR.:	PODPIS:	
PROJEKTOWAŁ: w SPEC. INST. ELEKTR.: inż. Wiesław Giziński	64/W.6/73		
SPRAWDZIŁ: w SPEC. INST. ELEKTR.: inż. Jerzy Lech	St-68/90		
OPRACOWAŁ: Marek Kuśmerek	-		
OPRACOWAŁ: Piotr Sperzyński	-		
TREŚĆ RYSUNKU: PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ. RZUT DACHU.			
DATA:	19.10.2016r.		
SKALA RYSUNKU:	1:50		
NUMER PORZĄDKOWY:	E-6		
str. 19			