



RZUT FUNDAMENTÓW

Oznaczenia:

- - - płaskownik FeZn30x4mm
- - - drut \varnothing FeZn8mm
- złącze probiercze, montowane na elewacji, na h=60cm
- uziom szpilkowy typu Galmar



Uwaga:
Wszystkie połączenia wykonać jako skręcane.

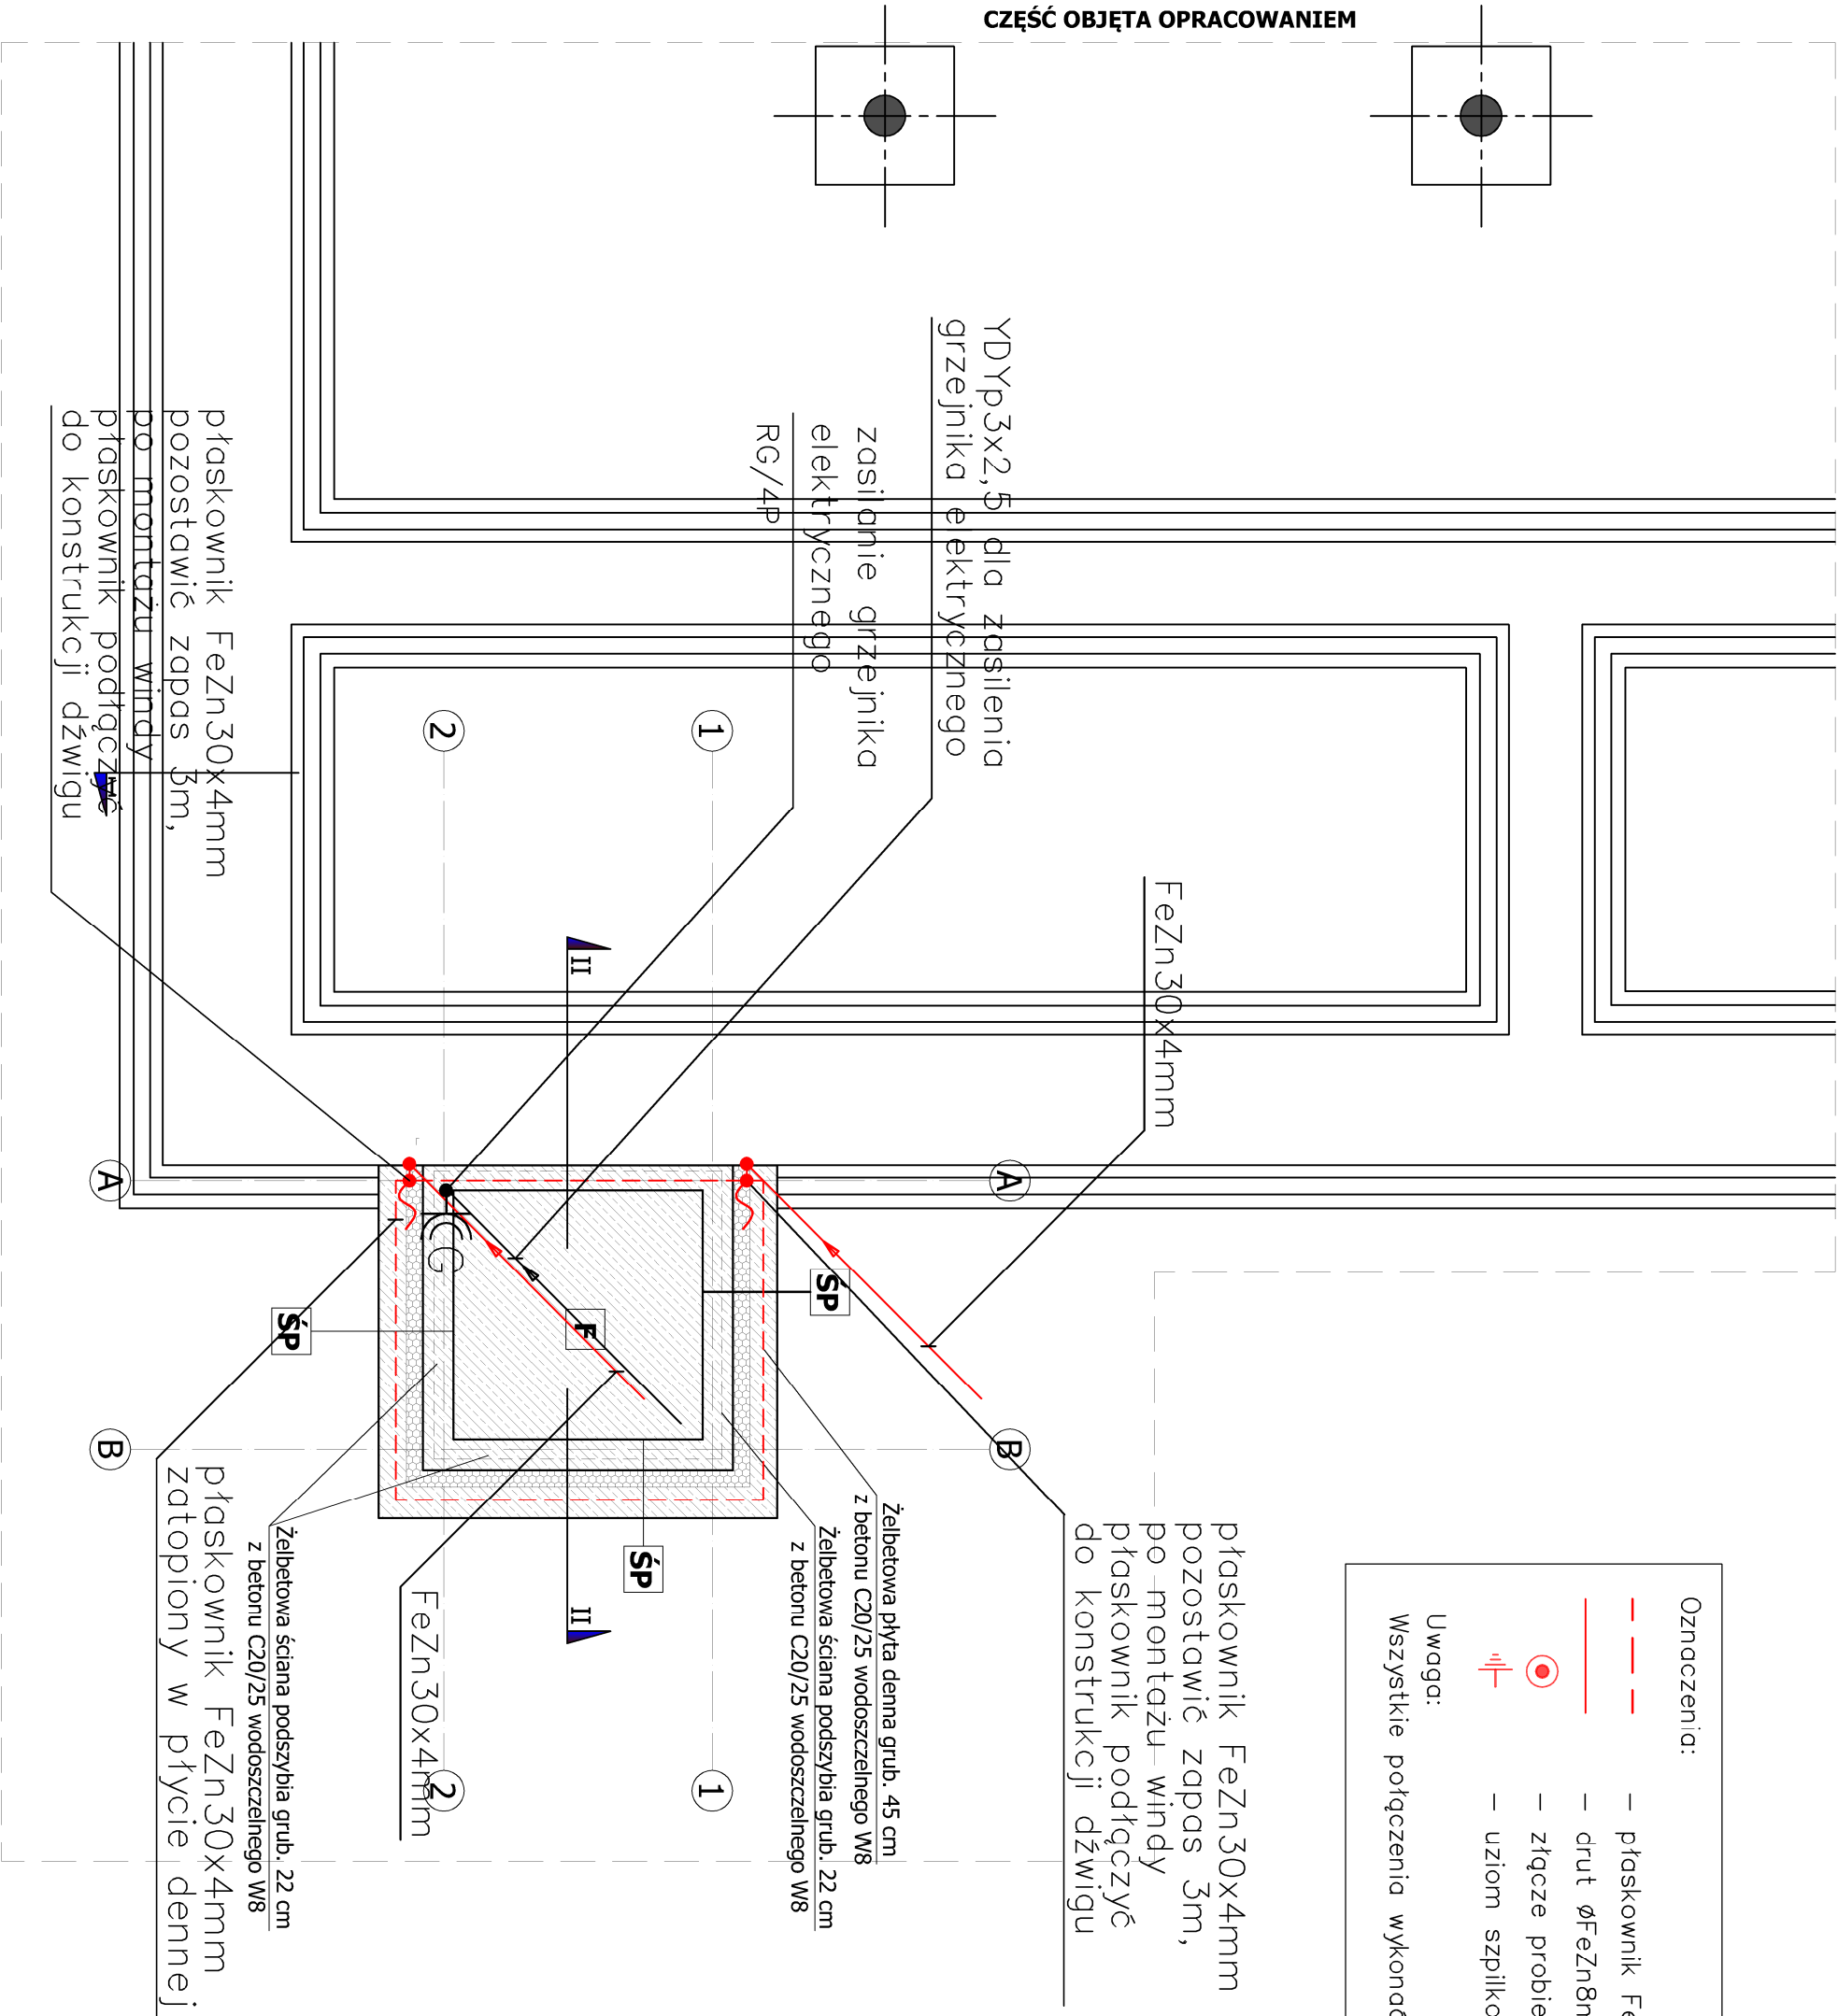

PRACOWNIA PROJEKTOWA



POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.o.
00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:

ROZBUDOWA BUDYNKU
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻYRARDOWIE
O ZEWNĘTRZNY SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁOSPRAWNYCH

INWESTOR:

POWIAT ŻYRARDOWSKI
96-300 ŻYRARDÓW, UL. LIMANOWSKIEGO 45

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

PROJEKTOWAŁ w SPEC. INSTRUKTOR:	NR UPR:	PODPIS:
inż. Wiesław Giziński	64/Wa/73	
SPRAWDZIŁ w SPEC. INSTRUKTOR:	St-68/90	
inż. Jerzy Lech		
OPRACOWAŁ:		
Marek Kuśmerek	-	
OPRACOWAŁ:		
Piotr Speczyński	-	

TREŚĆ RYSUNKU:

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
RZUT FUNDAMENTÓW

DATA:

19.10.2016r.

SKALA RYSUNKU:

1:50

NUMER PORZĄDKOWY:

E-2