




CZĘŚĆ OBJĘTA OPRACOWANIEM



YDYp3x2,5 dla zasilenia
grzejnika elektrycznego

zasilanie grzejnika
elektrycznego


RG/4P

FeZn30x4mm

płaskownik FeZn30x4mm
pozostawić zapas 3m,
po montażu windy
płaskownik podłączyć
do konstrukcji dźwigu

- Oznaczenia:
- — — — — płaskownik FeZn30x4mm
 - — — — — drut \varnothing FeZn8mm
 - — — — — złącze probiercze, montowane na elewacji, na $h=60\text{cm}$
 - — — — — uziom szpilkowy typu Galmar

Uwaga:
Wszystkie połączenia wykonać jako skręcane.

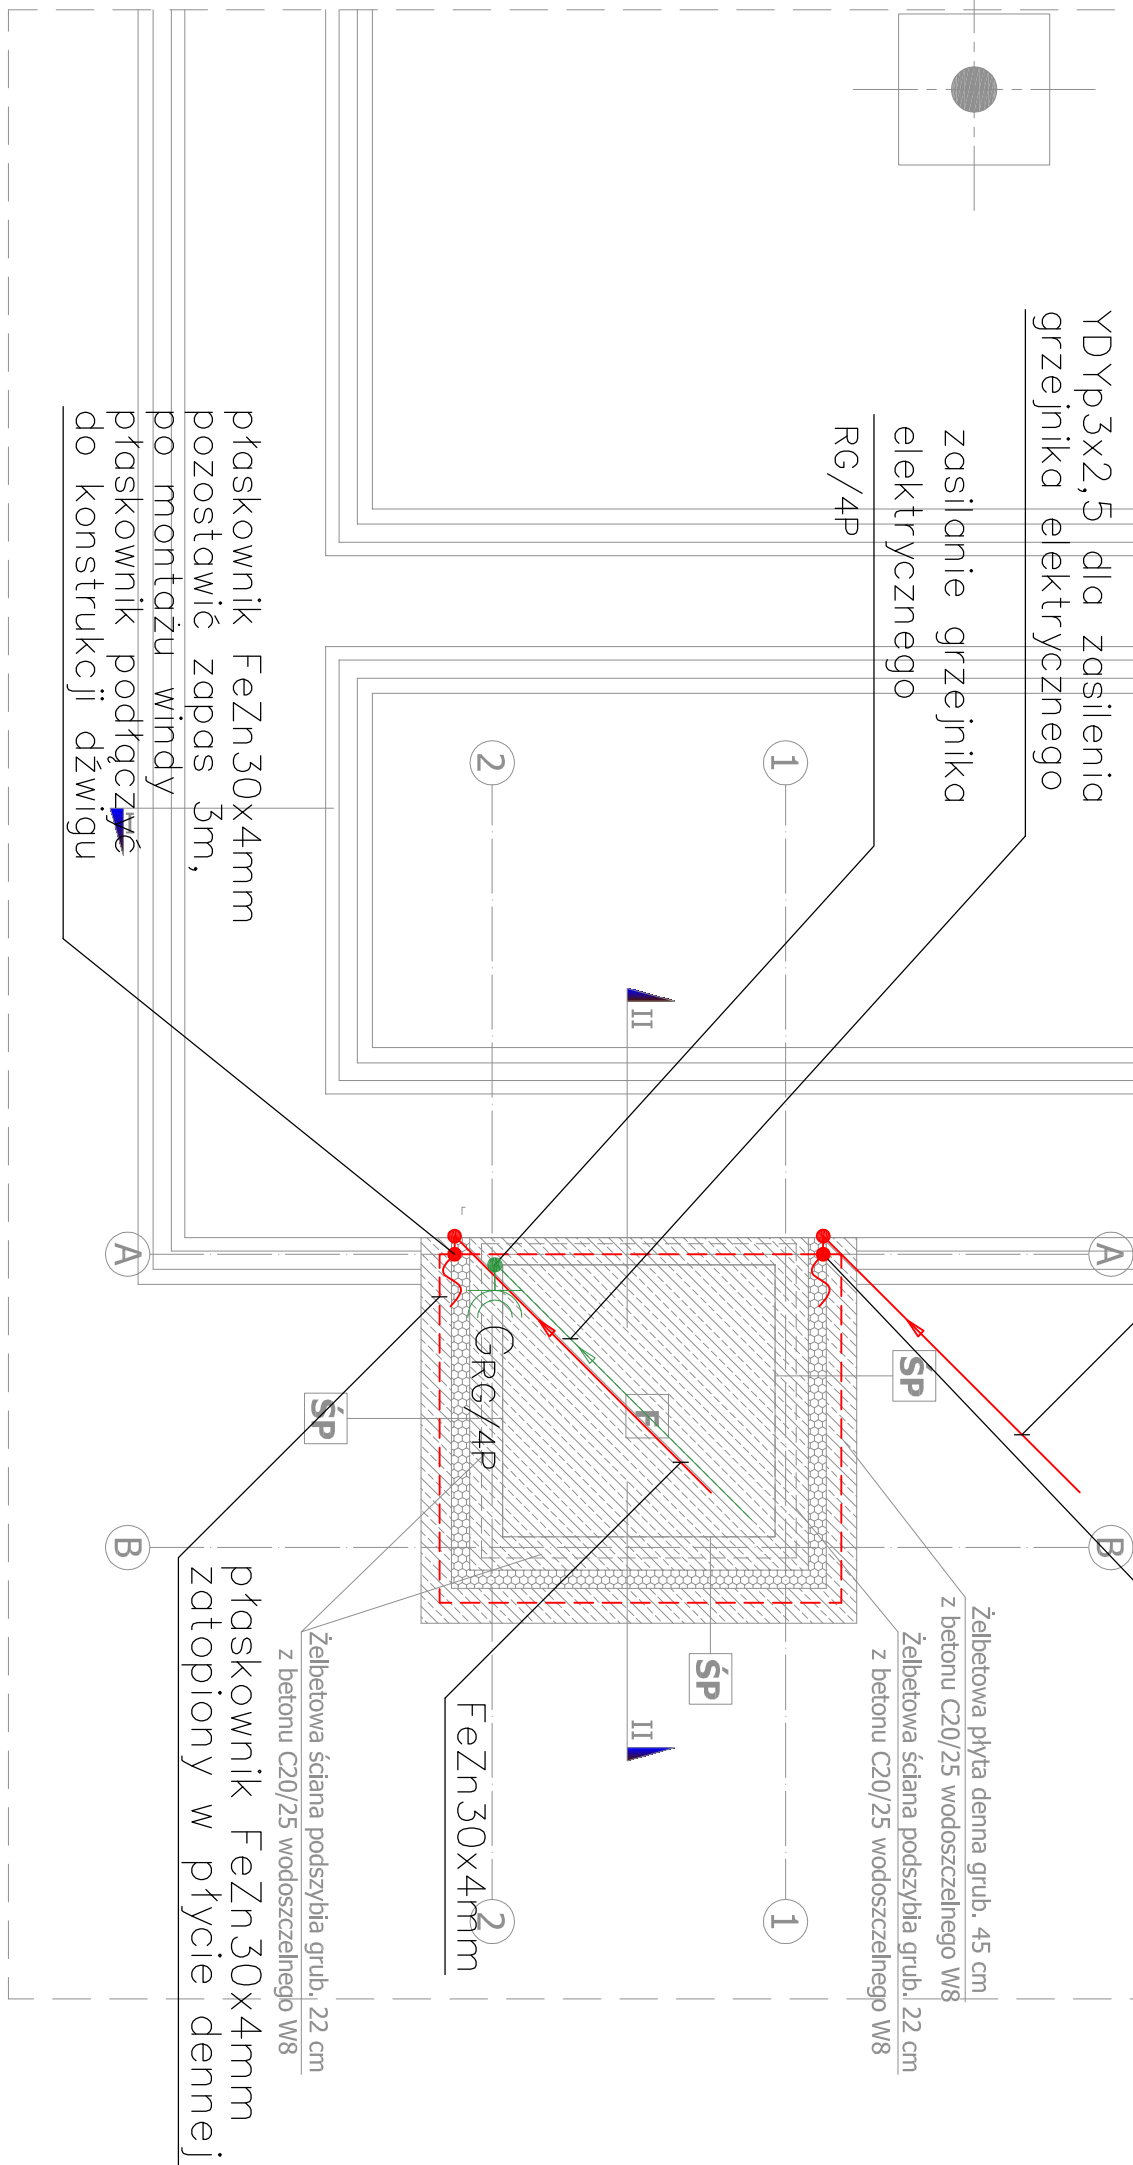

PRACOWNIA PROJEKTOWA

P **G** **P** **W**

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.o.
00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:

ROZBUDOWA BUDYNKU
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻYRARDOWIE
O ZEWNĘTRZNY SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INWESTOR:

POWIAT ŻYRARDOWSKI
96-300 ŻYRARDÓW, UL. LIMANOWSKIEGO 45

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

NR UPR.: PODPIS:

PROJEKTOWAŁ: w SPEC. INST. ELEKTR.: inż. Wiesław Giziński

64/W/d/73

SPRAWDZIŁ: w SPEC. INST. ELEKTR.: inż. Jerzy Lech

St-68/90

OPRACOWAŁ: Marek Kuśmierek

-

OPRACOWAŁ: Piotr Sperzyński

-

TREŚĆ RYSUNKU:
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
RZUT FUNDAMENTÓW

DATA: 19.10.2016r.

SKALA RYSUNKU: 1:50

NUMER PORZĄDKOWY: E-2