


Schemat osadnika Ø200 z zasyfonowanym wylotem

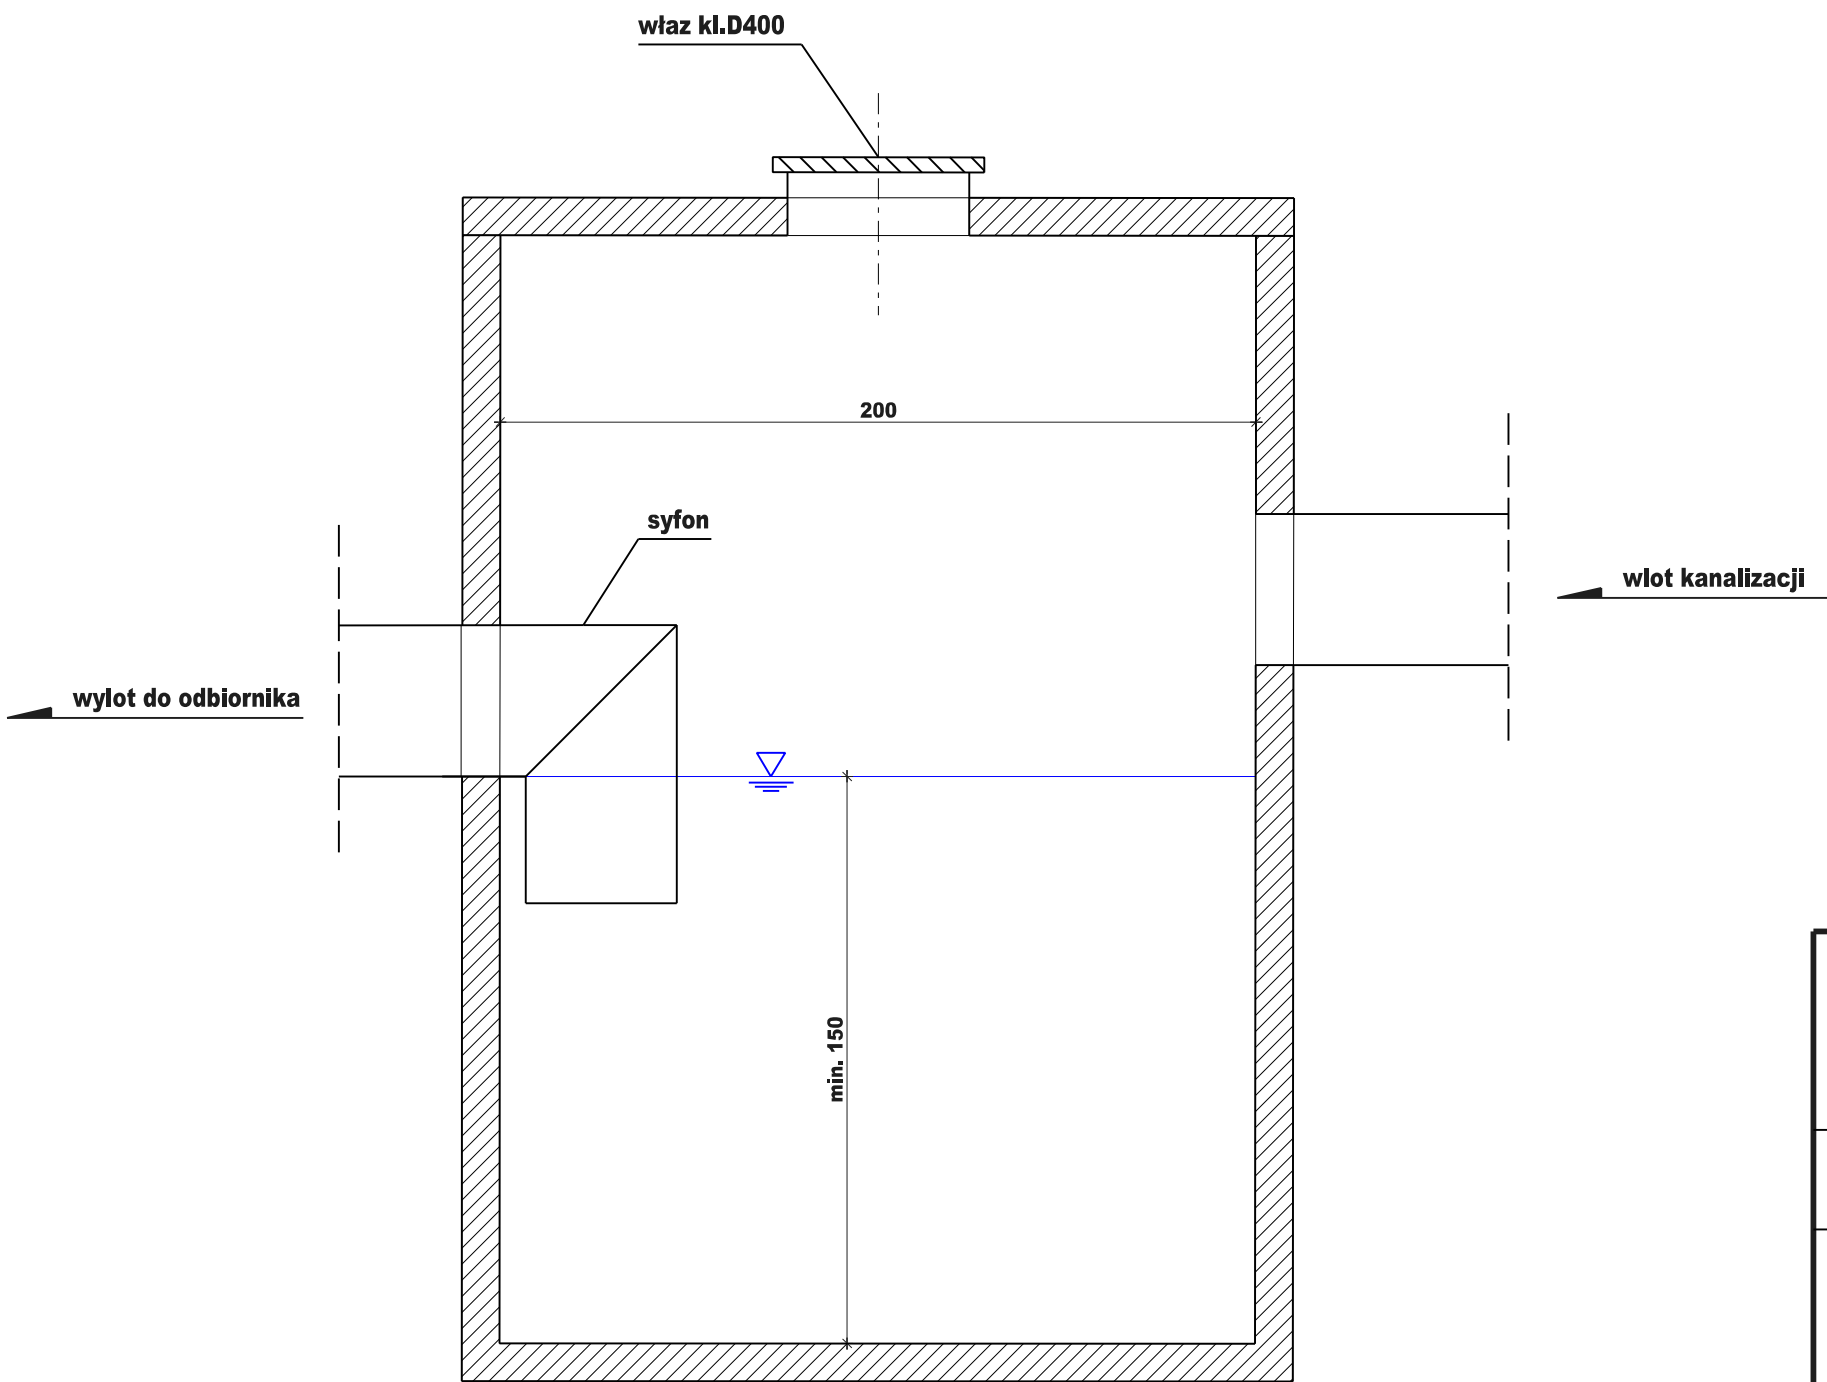

objętość czynna osadnika Vcz min. 4.7 m3
wysokość czynna osadnika hcz min. 1.5 m

<div>Inwestor:</div> <div></div> <div>Zarząd Powiatu Żyrardowskiego</div> <div>ul. Bolesława Limanowskiego 45</div> <div>96-300 Żyrardów</div>		<div>Biuro projektowe:</div> <div></div> <div>BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE</div> <div>EUROSTRADA Sp. z o.o.</div> <div>05-510 Konstancin Jeziorna, ul. Przyjacielska 2C, Chylce</div> <div>tel. (22) 644-87-62, e-mail: biuro@eurostrada.pl</div>		
Adres obiektu budowlanego:		Województwo mazowieckie, powiat żyrardowski, gm. Mszczonów - obręby: Wręcza, Swinice, Czekaj, Lublinów, Marków Towarzystwo, gm. Radziejowice - obręb Krzyżówka		
Nazwa zamierzenia:				
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wręcza - Mszczonów				
Branża: SANITARNA		Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY		
Funkcja w zespole:	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Kierownik tematu:	mgr. inż. Wojciech Parciński	drogowa	Wa-836/94	
Projektant:	mgr. inż. Tomasz Gałazin	sanitarna	MAZ/0199/POOS/08	
Sprawdzający:	mgr. inż. Piotr Modrakowski	sanitarna	MAZ/0422/POOS/09	
Nazwa rysunku:		Rewizja	00	Skala: 1:20
Schemat studni osadnikowej		Data:	02.2019	Nr rys. : 6